


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

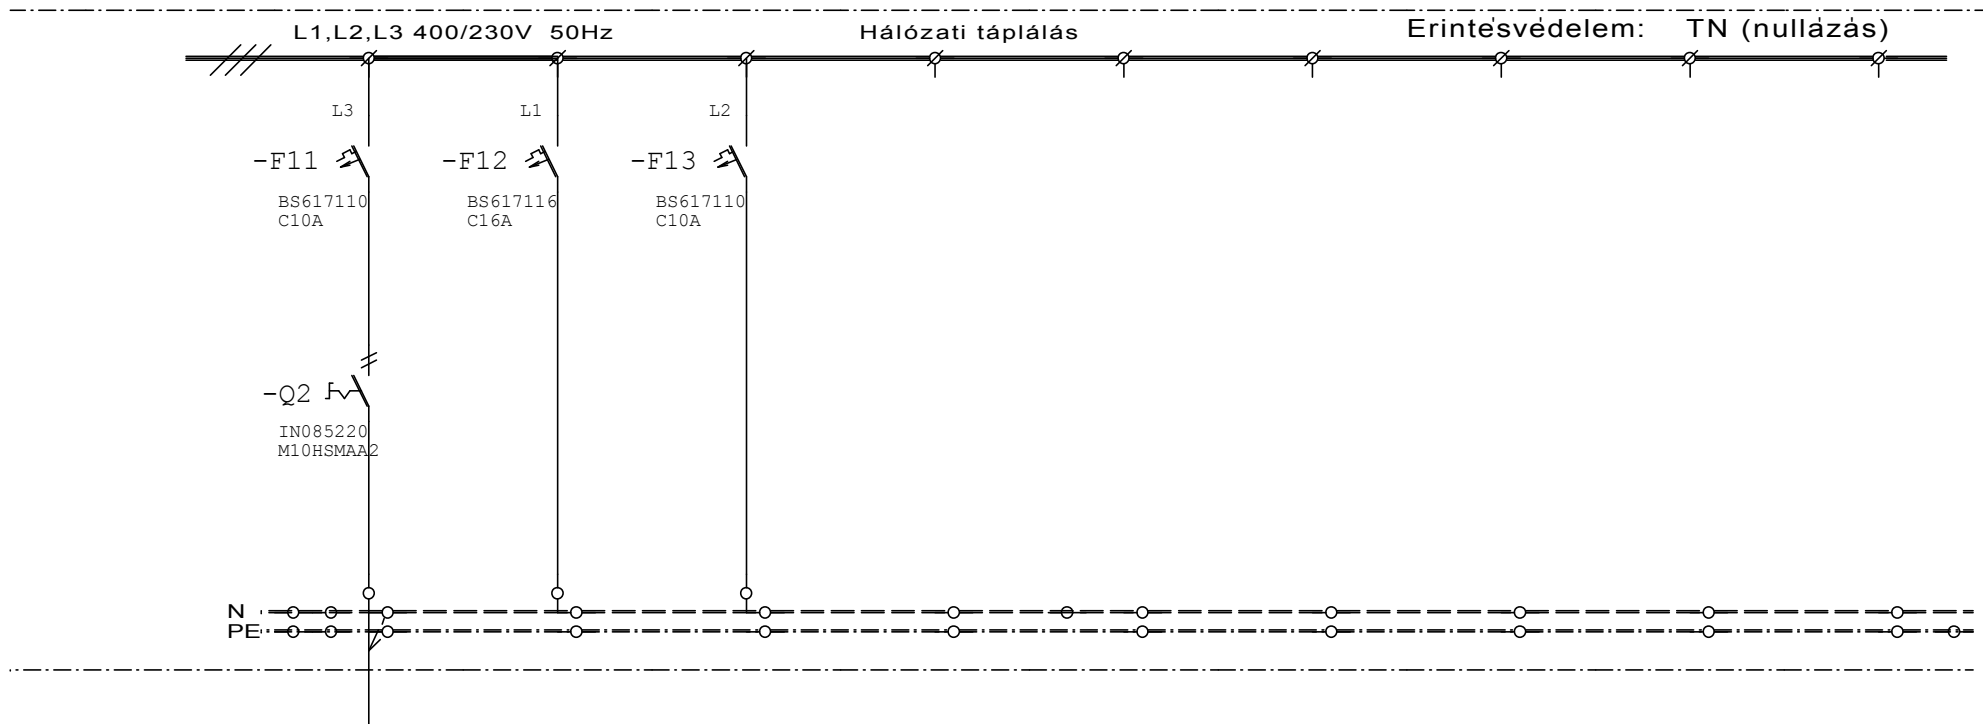


LEÁGAZÁS SZÁM		9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS		Kijáratmutató világítás	Tartalék	Tartalék						
TELJESÍTM. [kW]		0,2								
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
KISAUTOMATA		1p "C10A"	1p "C16A"	1p "C10A"						
BIZTOSÍTÓ										
KAPCSOLÓ		2p 20A modulos, forgó								
HÓKIOLDÓ										
VEZETÉK	TIPUS	MCu/Mü-III								
	KER.(mm ²)	3 x 1,5/13,5								

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.Hrsz.2381/5 VILLAMOS KIVITELI TERV "EK" jelű főelosztó	Terv szám: 2017/04	
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3
				Dátum:	2017.07.24
				Lap:	2
				Rajzszám:	VE-04
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Előző lap:	1
			Engedély szám: V 20-820	Fájl név:	EKelosztó
				Követő lap:	3
				Szoftver:	WSCAD

PRA25218
+PRA15218 ajtó

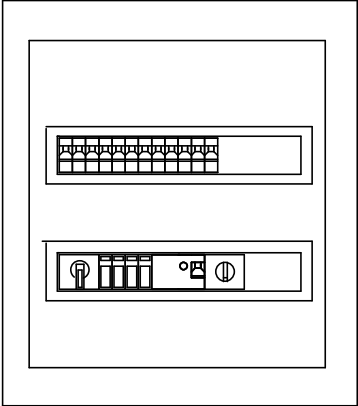

Pragma moduláris kielosztó

Méret: ma x szé x mé
510 x486 x108 mm

2 soros, soronként 18 KE, össz:36 KE

Védettség: IP40

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "EK"elosztó
- 3 Főkapcsotó

Szerelési mód: falba süllyesztve szerelve
Szerelési magasság: alsó széle +1,8 m a padlóvonal felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.Hrsz.2381/5 VILLAMOS KIVITELI TERV "EK" jelű főelosztó	Terv szám: 2017/04	
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3
				Dátum:	2017.07.24
				Lap:	3
				Rajzszám:	VE-04
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Előző lap:	2
			Engedély szám: V 20-820	Fájl név:	EKelosztó
				Követő lap:	
				Szoftver:	WSCAD